

令和3年2月24日

南砺市長様

井波地域づくり協議会
会長 三谷 直樹下新町町内会
会長 柿原 正明中新町町内会
会長 斎藤 晴之

消火栓の新設について（お願い）


日頃より、地域振興等のご尽力に敬意と感謝を申し上げます。

さて、今年に入って南砺市内で4件の火災が発生しており、昨年引き続き火災が多発している状況かと存じます。当中新町及び下新町町内会の区域にはいくつもの消防水利が設置されておりますが、本通りにあつては、タンパ薬局交差点付近まで周辺の既存消火栓から何れも100m以上消防ホースを延長しなければ、自衛消防組織による初期消火活動が行えない状況にあります。このことから以前より町内住民から消火栓の設置を望む声が多く聞かれ、また当町内における流雪溝が雪で詰まる事案がたびたび発生しており、その際活用することにより解消できると考えます。そこで別紙のとおり場所を明記しましたので、是非とも消火栓の新設をよろしく願いいたします。



井波地区防火用水『消火栓・防火水槽』位置図


-  防火水槽 有蓋
-  防火水槽 無蓋
-  専用消火栓 地上式
-  専用消火栓 地下式
-  上水道 消火栓
-  地区境界線

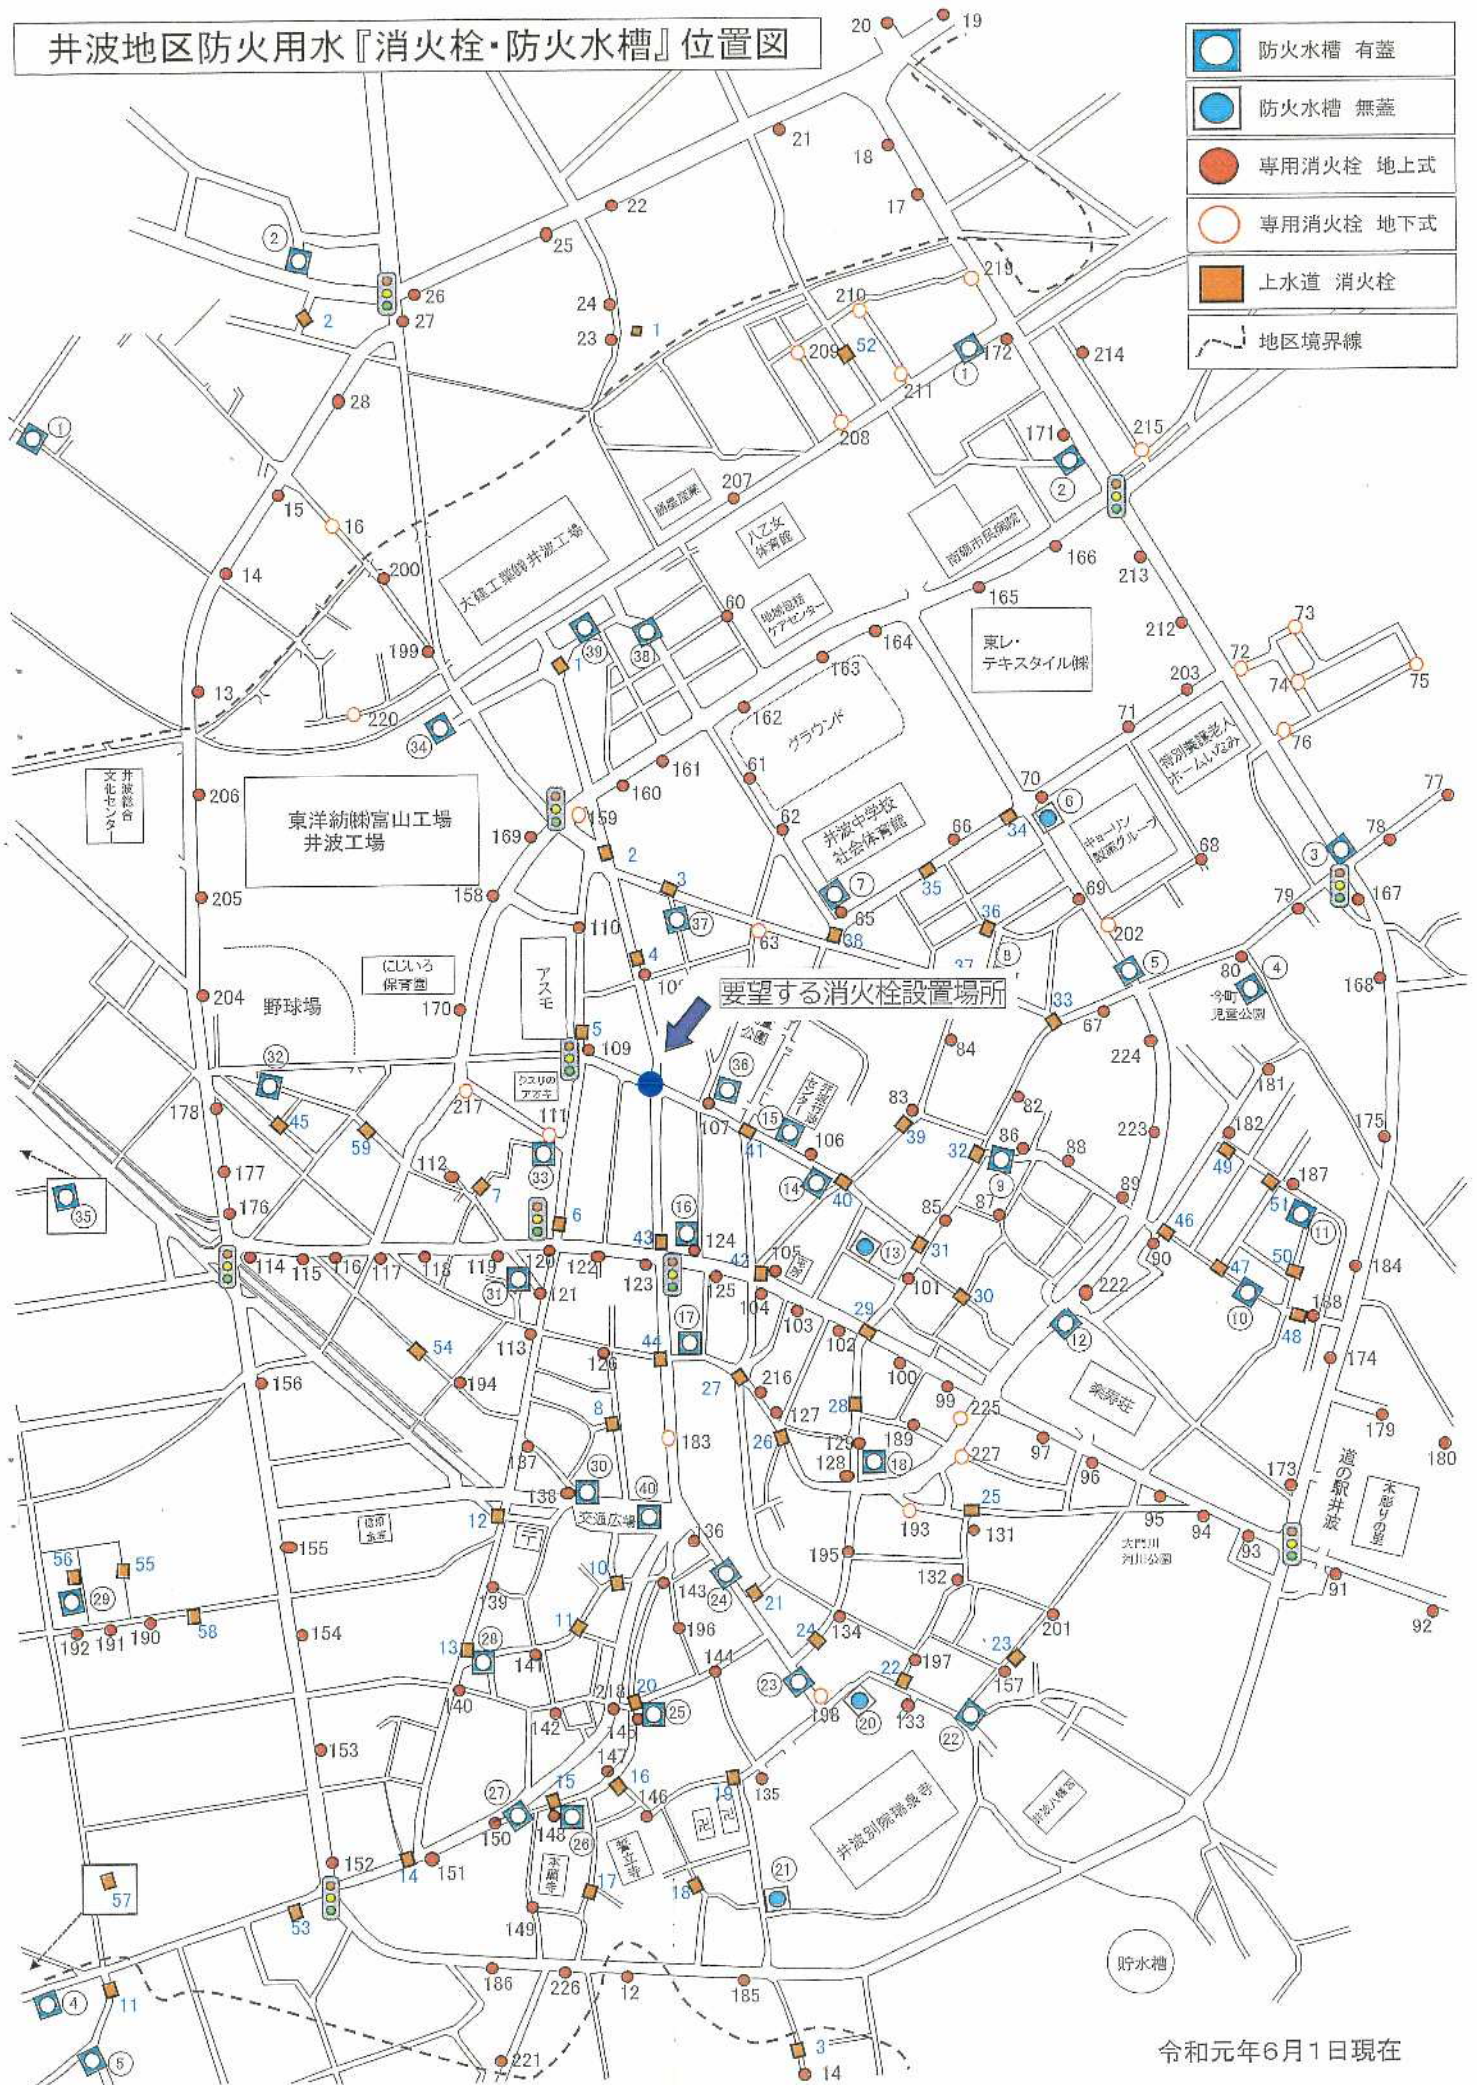

令和元年6月1日現在

地理院地図

GSI Maps

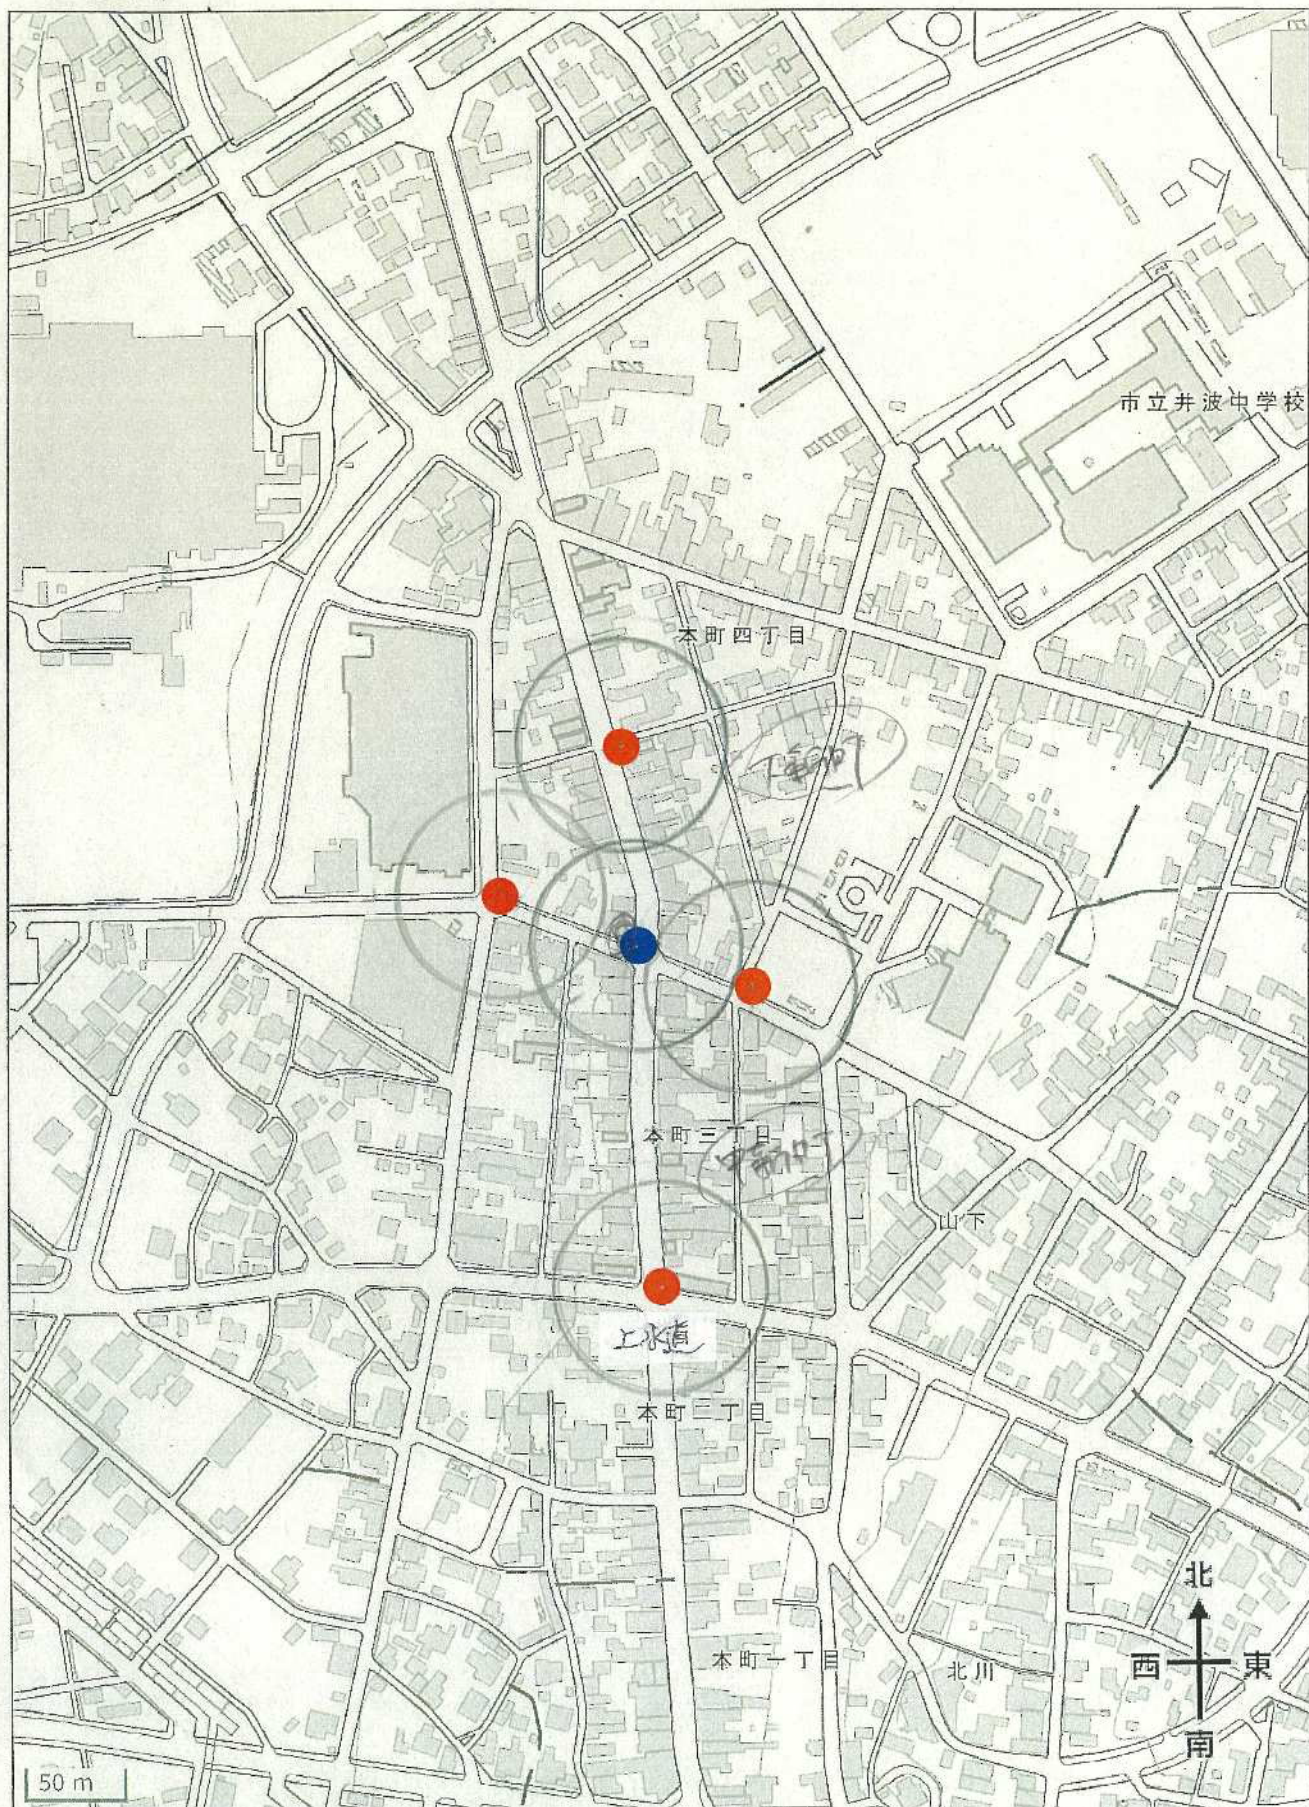

1. 町内会が保有するホース箱には消防ホース 2~3 本が保管されている。
2. 円は既設の消火栓から消防ホース 3 本で余裕ホースやホースの曲がりを考慮して初期消火できる範囲 (半径 50m)
3. ●は既設消火栓、●は要望する消火栓