

平成22年度 栄町重点施策要望事項について



日頃 安全・安心の町づくりに係わる事項について、ご配慮を頂き厚く御礼申し上げます。
つきましては、当町内も高齢化が進み日常生活を営むにあたり、諸問題が弊害となっております。
その諸問題を下記に上げますので、個々の事項の実情につきまして御審議頂き、格別のご配慮を
賜りまして、一日でも早い「住みよい町」となりますよう お願い申し上げます。


記

平成22年度 栄町重点施策要望事項について

事 項	箇 所	文書提出	記 号
道路消雪の整備 (イ)	環状1号線隣接の早苗立道宅前から西へ松長政一宅前までの 区間220mの消雪装置の設置 理由： 地理的条件で側溝流雪ができない為 過去20数年間に及ぶ 要望事項 平成22年度南砺市予算概要書 要望事項 No.93	H16以前より H17・12・31 H18・ H19・10・15 H20・12・7 H21・9・1	A
道路消雪の整備 (ロ)	消雪バルブ操作時間帯の廃止 / 改善 理由： 住民高齢化に伴い バルブ操作が短時間の上 流水の絶対量が少ない為	新規	B
道路舗装の改善	町内全域に亘る道路舗装の改修 / 改善 理由： 舗装面厚が薄く 道路工事また除雪車などによる 道路の陥没が 年間十数か所の為	新規	C

道路消雪の整備 (ロ)項目について

操作時間帯の廃止 / 改善はあくまでも暫定的要望事項であり、消雪バルブ操作ではなく
該当区域に「消雪エノズル」の設置を要望するもので在ります。




要望事項 項目別詳細配置図

項 目	記 号
1・ 道路消雪の整備 イ) 早苗立道宅前から松長政一宅前までの区間220m ロ) 消雪バルブ操作時間帯の廃止 / 改善	A ——— B ○
2・ 町内全域に亘る道路舗装の改善	C 全 域



1. 道路消雪の整備


イ) 早苗立道宅前から西へ松長政一宅前までの区間220m

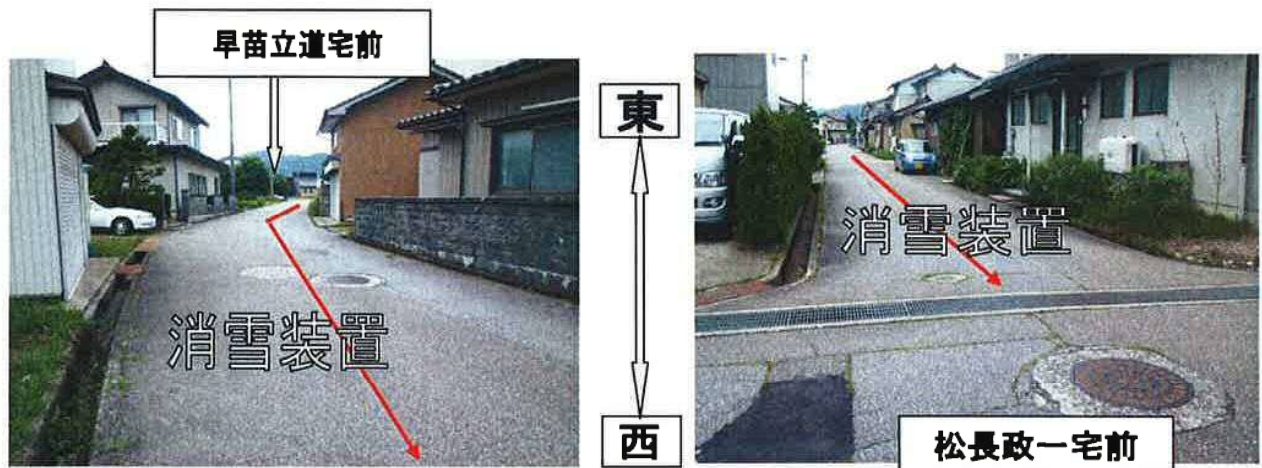

- ・ 側溝流水が南北方向のみであり、東西方向は側溝流水量が微量の為 除雪が出来ない
- ・ 住人の高齢化に伴い、除雪が困難
- ・ 過去 20年以上 栄町要望事項として要望を行っており、長年の継続／懸案事項
- ・ 南砺市民病院 及び 栄町住宅(アパート)近辺の生活道路においては、消雪ノズルが設置済
- ・ 住民日常生活において、緊急車両／生活などの通行に支障／不安

➡ **早急な設置を、要望**

ロ) 消雪バルブ操作時間帯の廃止 / 改善

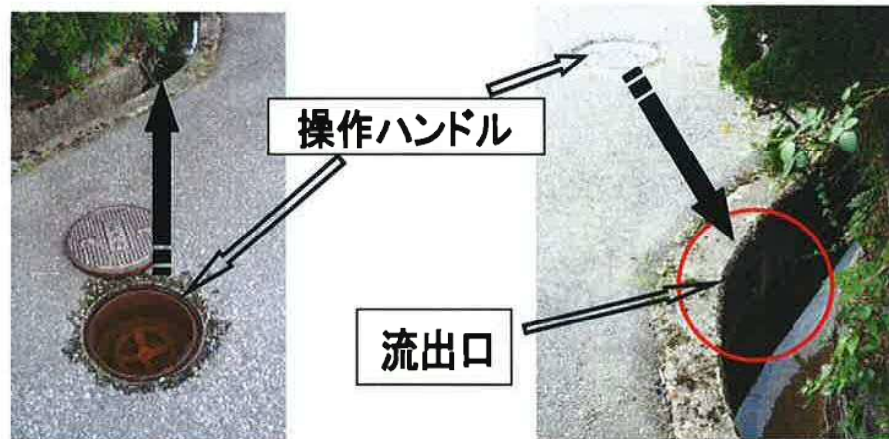

- ・ 栄町町内に消雪バルブ 7ヶ所点在を、2～3カ所づつ わずか20分間の開放時間
- ・ 現行 朝 6:20 ～ 7:20までの1時間を、3分割(20分間)にしてバルブ開放
- ・ 町内バルブ一斉開放時、流水量が激減
- ・ 冬期間 他町内が系列送水管よりの取水により、栄町町内の取水量が減少
- ・ 住民の高齢化に伴い、操作／短時間開放の除雪が困難

➡ **今年度から時間帯の廃止 又は 見直し／改善を、要望**

※ 消雪バルブ設置の経緯

- ・ 南砺市民病院前の用水 暗渠化に伴い、栄町地内側溝に流水が皆無
- ・ 旧井波町時代行政担当課が、町内住民一同の前において側溝流水量確保を約束
- ・ 消雪ノズル設置検討も、暫定的にバルブ設置にて現在にいたる

2・ 町内全域に亘る道路舗装の改善



- ・ 舗装面厚が薄い為に起きる、道路の亀裂 …… 舗装工事の劣悪
- ・ 公共下水工事などによる、舗装面が継はぎ状態 …… 雑草などが生える / 道路の陥没
- ・ 冬期間除雪車などによる道路の陥没 …… 年間 十数か所

➡ 早急な対応を、要望