

平成22年9月22日

南砺市長 田中幹夫 殿

皆葎区長 高桑康充




要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、地区住民の要望でありますので、格段のご高配を賜りますようお願いいたします。

記


1. 集落内の上水道に接続されている4箇所の消火栓について、根巻コンクリートに損傷のある物、根巻コンクリートの無い物、老朽化している物があるため改修をお願いしたい。

以上



改修を要望する消火栓

0m 10m 20m 50m

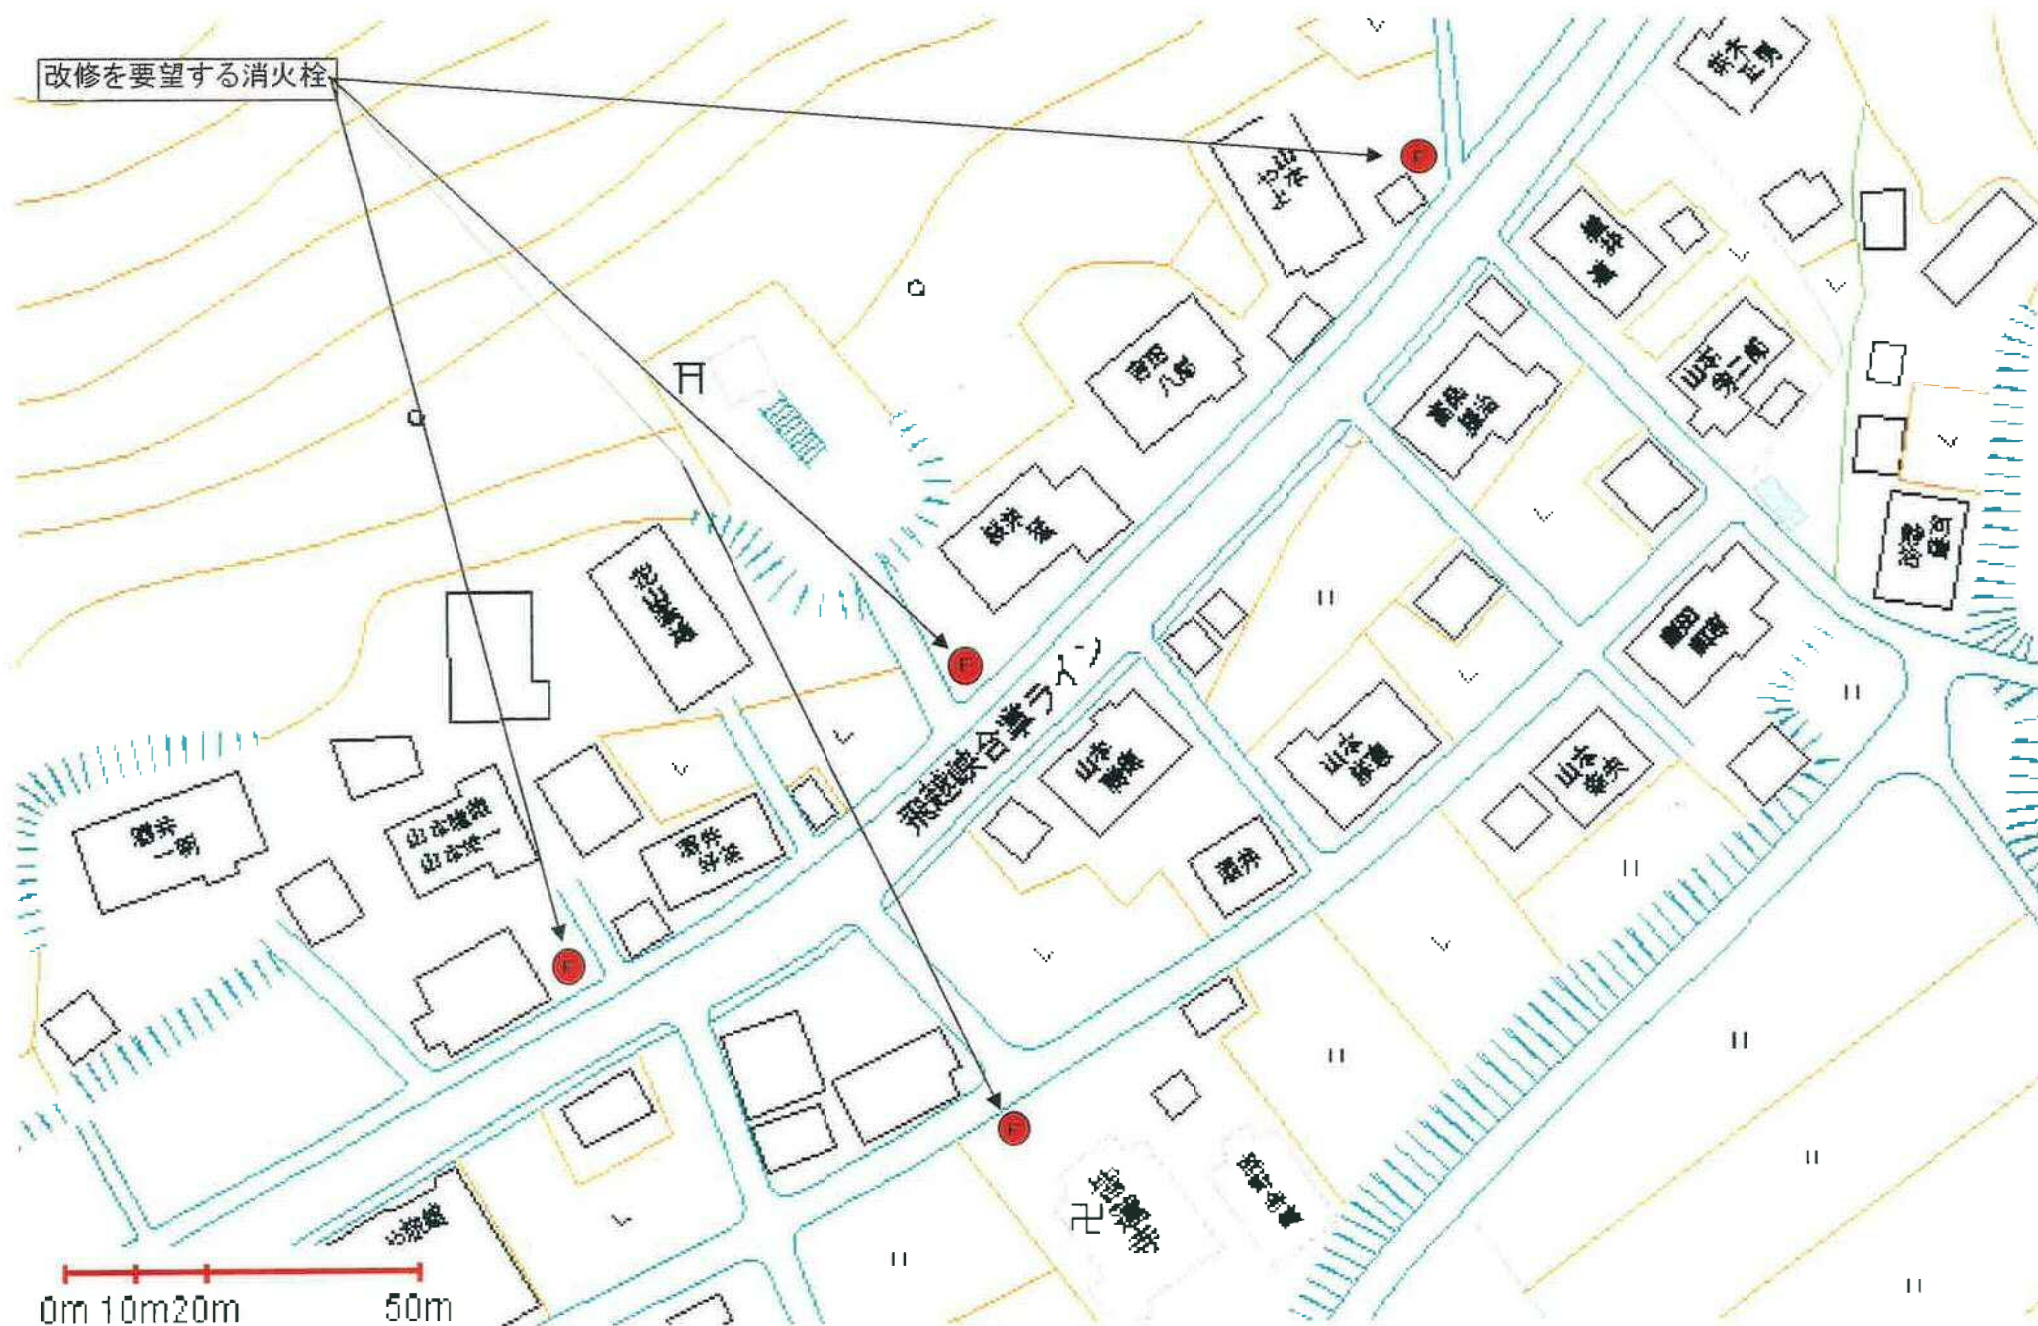



NO 1

皆葎地区

消火栓改修要望
根巻コンクリートの無い消火栓



NO 2

皆葎地区

消火栓改修要望
根巻コンクリートが傷んでいる。傾いている



NO 3

皆葎地区

消火栓改修要望
老朽化した消火栓