

平成 23 年 8 月 17 日

南 砺 市 長
田 中 幹 夫 殿


南砺市福光

栄町自治会長

土 原 義 弘

住所 南砺市福光 963-8

電話 0763-52-2904



要 望 書

当地区の消雪設備の改善について、次のとおり要望致します。

記

1. 市道の融雪装置の改善要望について

- ・市道栄町山本線(石橋広志(住所:福光 960-4)～廣川修悦(住所:福光 900-14)の間(別図 A 参照)、延長約 230m)融雪施設は積雪時、融雪水が殆ど散水されない。
- ・この原因は、別図 B 地点(タキウチ工務店倉庫前(住所:福光 819-7))にある揚水ポンプのストレーナーの位置が浅いため冬場の揚水時に地下水が枯れるものと考えられる。
- ・このため、他の水源を確保するか、別図 B 地点にある揚水ポンプのストレーナーの位置を地下水が常時確保できる深さまで下げる等、恒常的な水源を確保するよう要望致します。


2. 融雪装置の改善要望の背景

- ・福光地区の医療施設は下記のとおり、昭和 40 年には病院 1、診療所 15、歯科診療所 4 の合計 20 医療施設があったが、平成 23 年現在病院 1、診療所 6、歯科診療所 6 の合計 13 医療施設に減少し、特に診療所が約 1/3 に激減している。
- ・今回、3 年前に廃医した正木医院(住所:福光 955-6)の跡地に内科・小児科を診療科目とする梅川悟司医師(現在、富山県済生会高岡病院に勤務)が進出し、平成 24 年度に開業されると聞いている。
- ・福光地区の医療環境が衰退していくなかで、今回、梅川医師が福光地区に進出されることは、地区住民にとって是非常に喜ばしい事柄であり、最大限の支援を行いたいと考えている。

このため、開業する医院周辺の環境整備をお願いするものである。



別図

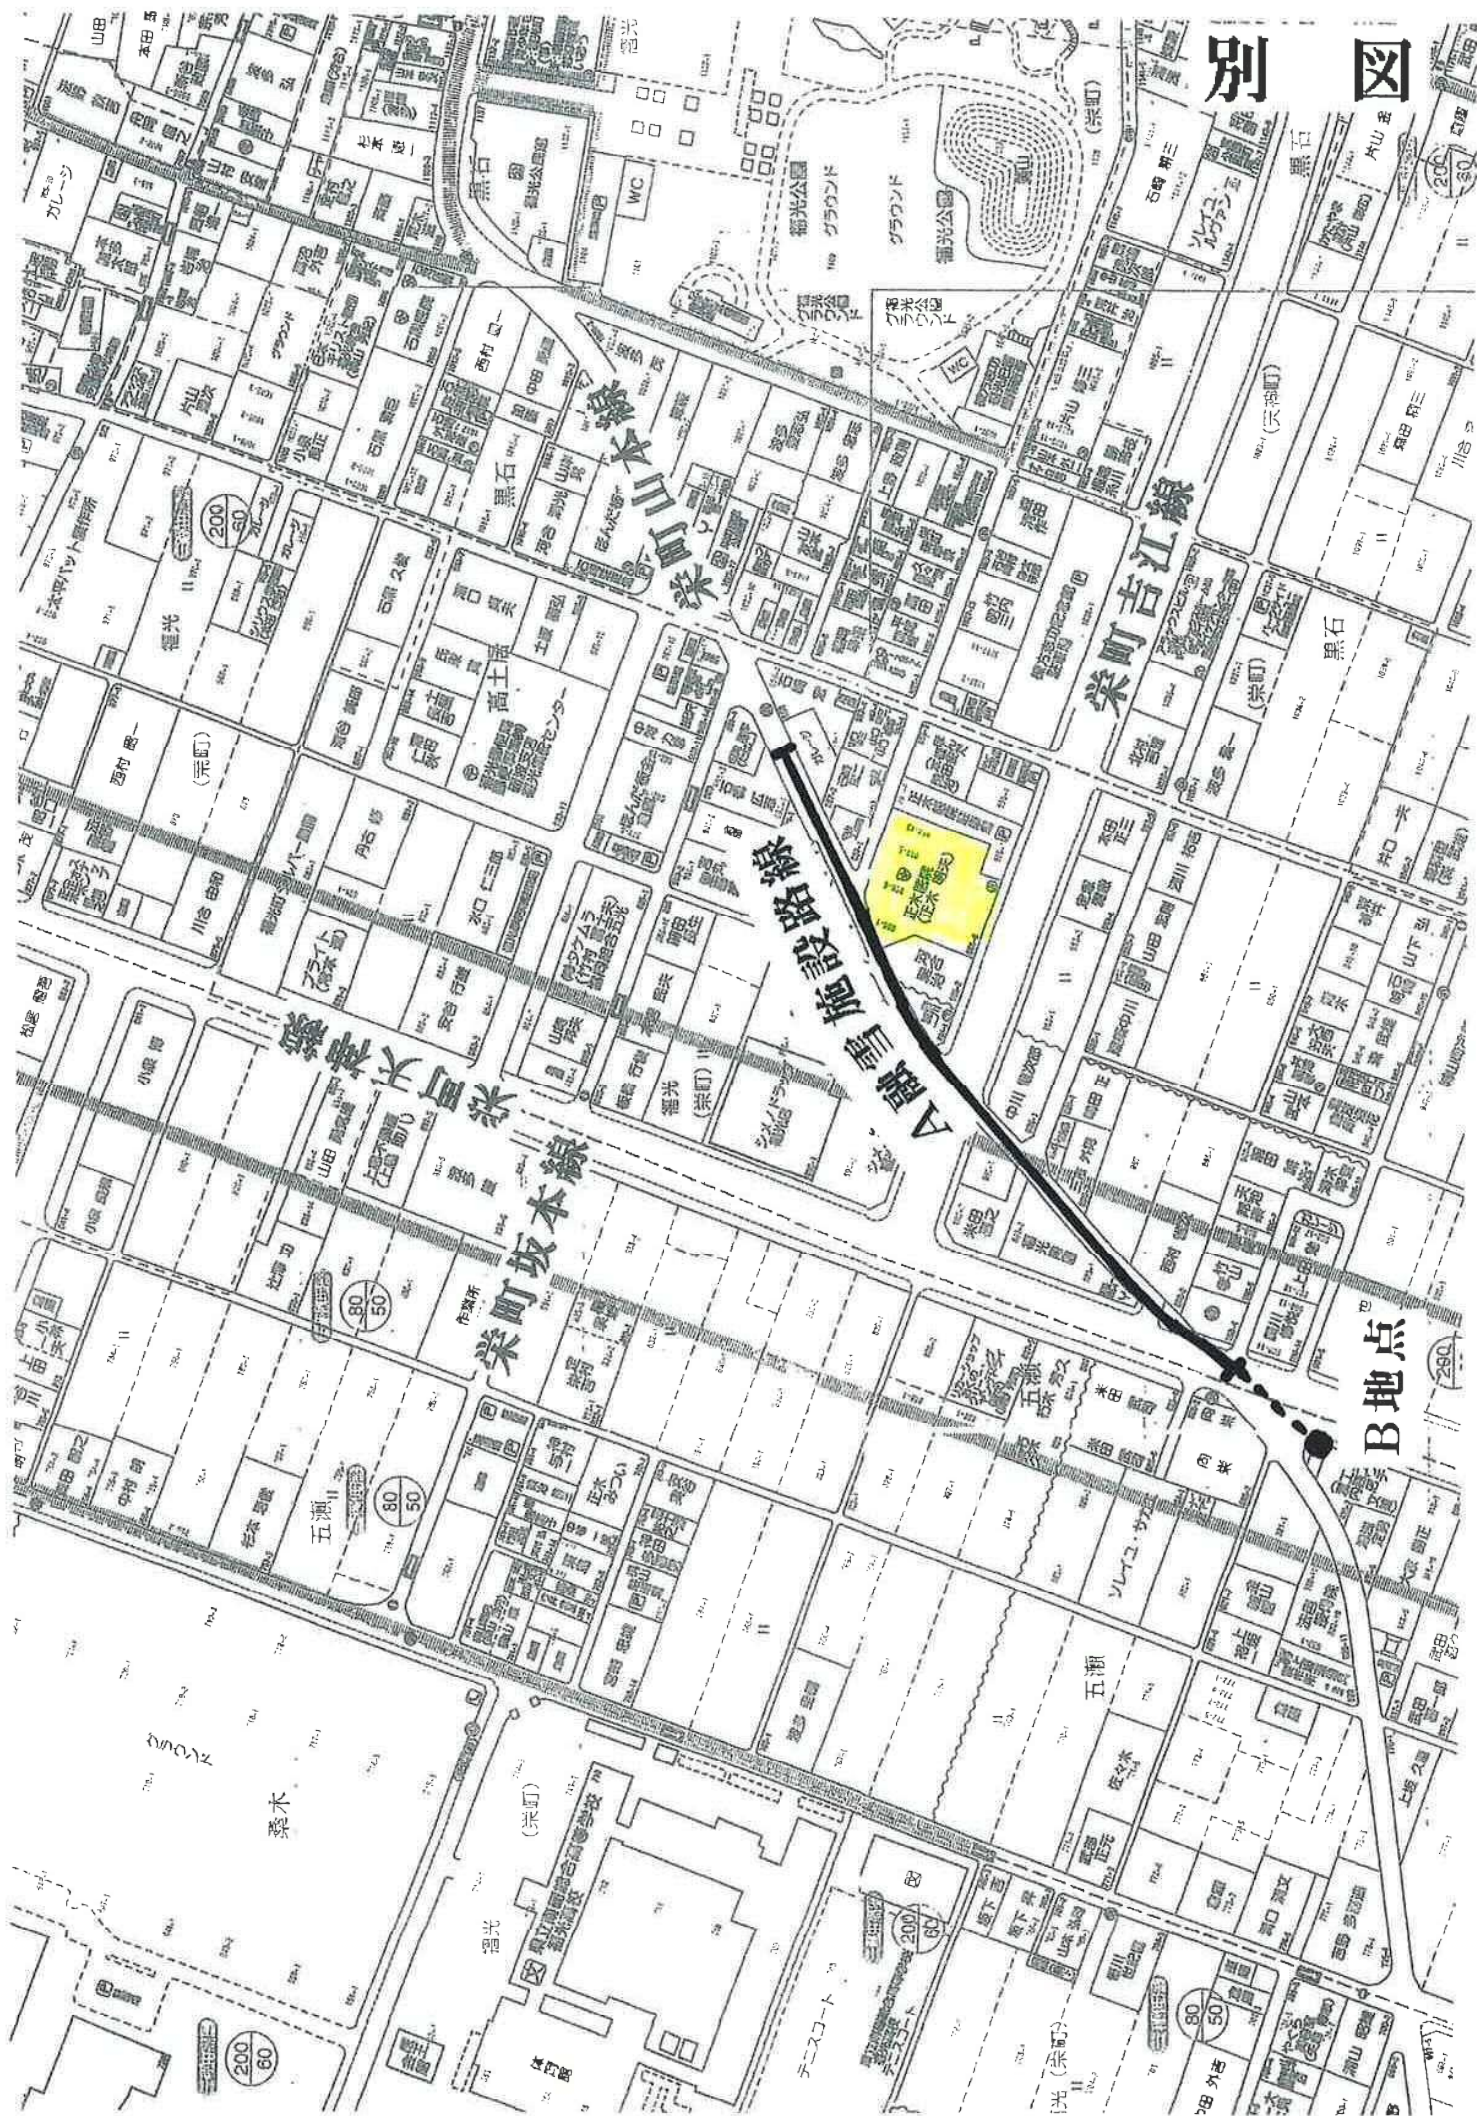

揚水ポンプ(別図 B 地点)写真



旧正木医院より栄町公民館方面写真



医療施設の推移

医療施設	昭和 40 年	平成 23 年
病院	1	1
診療所	15	6
歯科診療所	4	6
計	20	13

出典:富山県県政要覧(昭和 40 年)

以上